Заказчик	Объект	Договор	Исполнитель
ООО "ТЕПОФОЛ"	Лабораторные исследования характеристик теплоизоляцинных материалов	№ 0701-К-П-1-СП(8/37)-22	СЛИМГ Лаборатор ЦГТИ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ Строительство"

Сводная ведомость определения прочности на сжатие при 10%-ой относительной деформации по ГОСТ 17177-94

№п/п	Тип материала	Размер образцов, мм (ДхШхВ)	Дата испытания	Лаб. №	Прочность на сжатие при 10% отн.деформации, МПа
1	Тепофол	101,5x102x100,5	13.08.2022	ТФ7	0,066
		101x102x99,5		ТФ8	0,060
		101,5x101,5x99		ТФ9	0,059
		101,5x101,5x100		ТФ10	0,056
		101x101,5x99,5		ТФ11	0,056
		101x102x105		ТФ12	0,068
				Среднее	**0,061**

Дата: "17" августа 2022 г.
Составил: инженер СЛИМГ Р.В. Махота
Проверил: Зав. СЛИМГ Э.С. Гречищева

109428 г.Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Центр геокриологических и геотехниеских исследований
Лаборатория №8 механики мерзлых грунтов и расчета оснований
Тел. (499)170-28-20
Протокол № 17.08.2022

ниц строительство
научно-исследовательский центр

НИИОСП
им. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА

Научно-исследовательский проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова

Заказчик	Объект	Договор	Исполнитель
ООО "ТЕПОФОЛ"	Лабораторные исследования характеристик теплоизоляцинных материалов	№ 0701-К-П-1-СП(8/37)-22	СЛИМГ Лаборатор ЦГГИ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ Строительство"

Протокол № ТФ7-СТМ-1 определения прочности на сжатие при 10%-ой относительной деформации по ГОСТ 17177-94

Тип материала	Тепофол
Лаб. №	ТФ7
Размер образца, мм (ДхШхВ)	101,5x102x100,5
Скорость сжатия, мм/мин	5
Дата проведения испытаний	13.08.2022

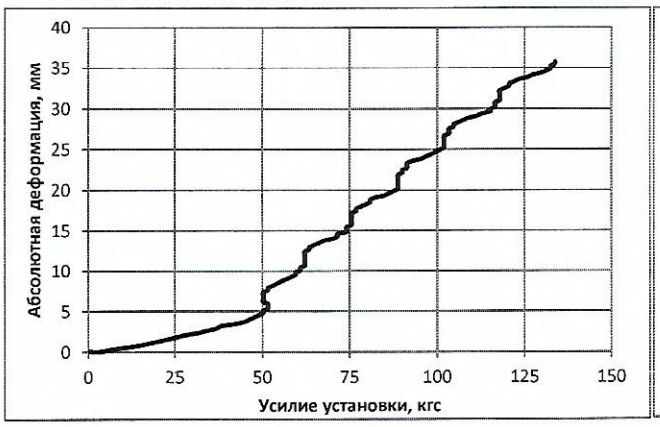

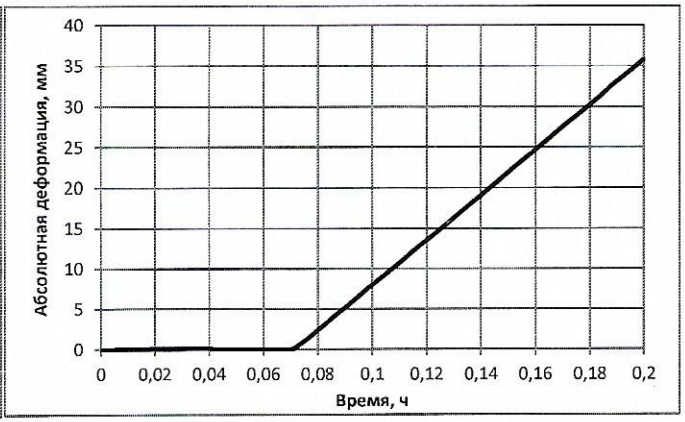

Относительная деформация, %	Усилие установки, Н	Площадь образца, мм^2	Прочность на сжатие, МПа
10	684,0	10353,0	0,07

Дата: "17" августа 2022 г.
Составил: инженер СЛИМГ Р.В. Махота
Проверил: Зав. СЛИМГ Э.С. Гречищева

НИИОСП
109428 г.Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Центр геокриологических и геотехниеских исследований
Лаборатория №8 механики мерзлых грунтов и расчета оснований
Тел. (495)170-28-20
Протокол № ТФ7 - СТМ-1
17.08.2022

Заказчик	Объект	Договор	Исполнитель
ООО "ТЕПОФОЛ"	Лабораторные исследования характеристик теплоизоляцинных материалов	№ 0701-К-П-1-СП(8/37)-22	СЛИМГ Лаборатор ЦГГИ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ Строительство"

Протокол № ТФ8-СТМ-2 определения прочности на сжатие при 10%-ой относительной деформации по ГОСТ 17177-94

Тип материала	Тепофол
Лаб. №	ТФ8
Размер образца, мм (ДхШхВ)	101x102x99,5
Скорость сжатия, мм/мин	5
Дата проведения испытаний	13.08.2022

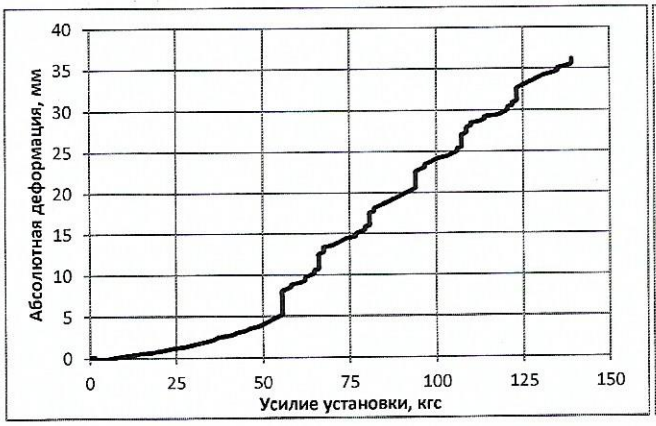

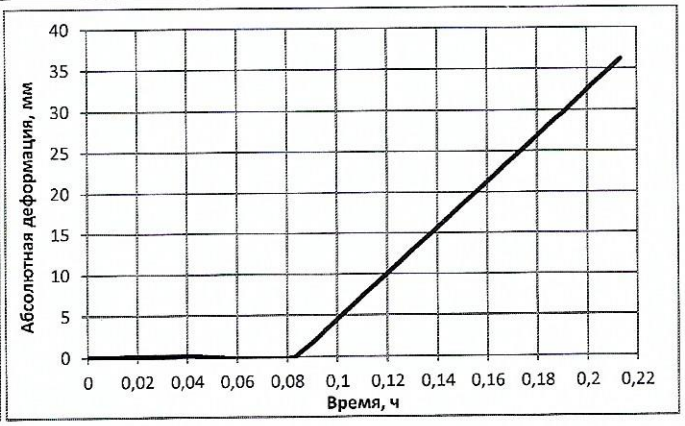

Относительная деформация, %	Усилие установки, Н	Площадь образца, мм^2	Прочность на сжатие, МПа
10	623,0	10302,0	0,06

Дата: "17" августа 2022 г.
Составил: инженер СЛИМГ Р.В. Махота
Проверил: Зав. СЛИМГ Э.С. Гречищева

НИИОСП
109428 г.Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Центр геокриологических и геотехнических исследований
Лаборатория №8 механики мерзлых грунтов и расчета оснований
Тел. (495)170-28-20
Протокол № ТФ8-СТМ-2
17.08.2022 г

Заказчик	Объект	Договор	Исполнитель
ООО "ТЕПОФОЛ"	Лабораторные исследования характеристик теплоизоляцинных материалов	№ 0701-К-П-1-СП(8/37)-22	СЛИМГ Лаборатор ЦГГИ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ Строительство"

Протокол № ТФ9-СТМ-3 определения прочности на сжатие при 10%-ой относительной деформации по ГОСТ 17177-94

Тип материала	Тепофол
Лаб. №	ТФ9
Размер образца, мм (ДхШхВ)	101,5x101,5x99
Скорость сжатия, мм/мин	5
Дата проведения испытаний	13.08.2022

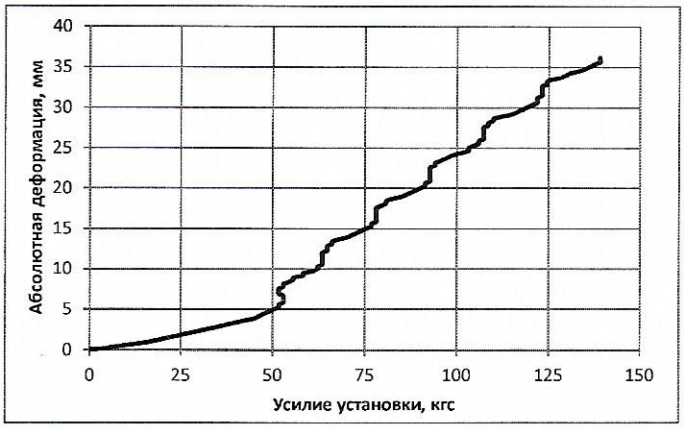

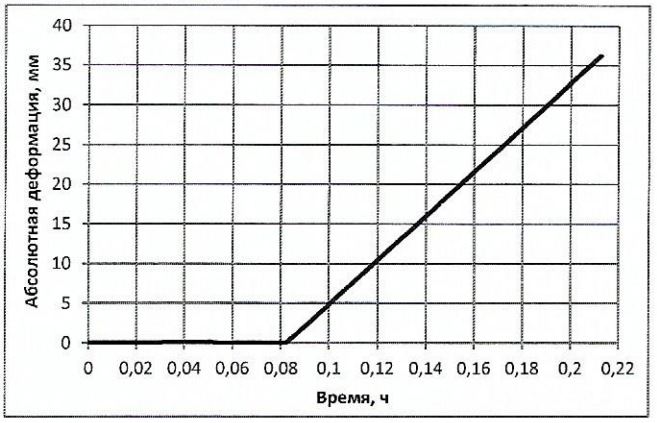

Относительная деформация, %	Усилие установки, Н	Площадь образца, мм^2	Прочность на сжатие, МПа
10	610,0	10302,3	0,06

Дата: "17" августа 2022 г.
Составил: инженер СЛИМГ Р.В. Махота
Проверил: Зав. СЛИМГ Э.С. Гречищева

НИИОСП
109428 г.Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Центр геокриологических и геотехниеских исследований
Лаборатория №8 механики мерзлых грунтов и расчета оснований
Тел. (495)170-28-20
Протокол № ТФ9 - СТМ-3
17.08.2022

Заказчик	Объект	Договор	Исполнитель
ООО "ТЕПОФОЛ"	Лабораторные исследования характеристик теплоизоляцинных материалов	№ 0701-К-П-1-СП(8/37)-22	СЛИМГ Лаборатор ЦГГИ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ Строительство"

Протокол № ТФ10-СТМ-4 определения прочности на сжатие при 10%-ой относительной деформации по ГОСТ 17177-94

Тип материала	Тепофол
Лаб. №	ТФ10
Размер образца, мм (ДхШхВ)	101,5x101,5x100
Скорость сжатия, мм/мин	5
Дата проведения испытаний	13.08.2022

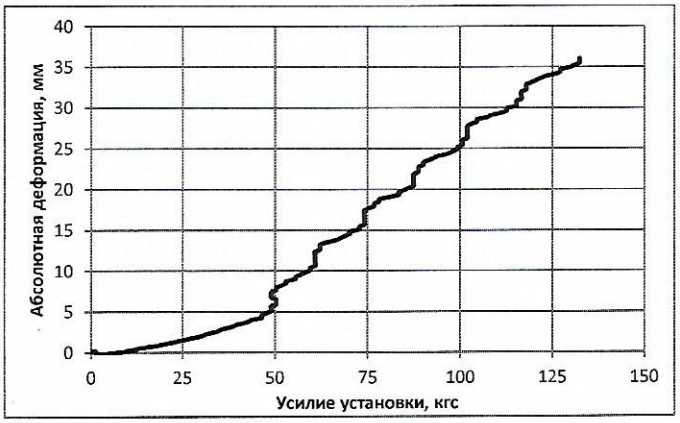

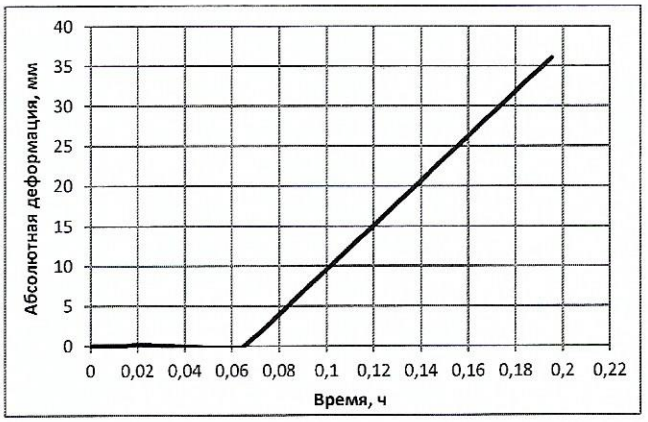

Относительная деформация, %	Усилие установки, Н	Площадь образца, мм^2	Прочность на сжатие, МПа
10	575,0	10302,3	0,06

Дата: "17" августа 2022 г.
Составил: инженер СЛИМГ Р.В. Махота
Проверил: Зав. СЛИМГ Э.С. Гречищева

НИИОСП
109428 г.Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Центр геокриологических и геотехнических исследований
Лаборатория №8 механики мерзлых грунтов и расчета оснований
Тел. (495)170-28-20
Протокол № ТФ10-СТМ-4
17.08.2022

Заказчик	Объект	Договор	Исполнитель
ООО "ТЕПОФОЛ"	Лабораторные исследования характеристик теплоизоляцинных материалов	№ 0701-К-П-1-СП(8/37)-22	СЛИМГ Лаборатор ЦГГИ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ Строительство"

Протокол № ТФ11-СТМ-5 определения прочности на сжатие при 10%-ой относительной деформации по ГОСТ 17177-94

Тип материала	Тепофол
Лаб. №	ТФ11
Размер образца, мм (ДхШхВ)	101x101,5x99,5
Скорость сжатия, мм/мин	5
Дата проведения испытаний	13.08.2022

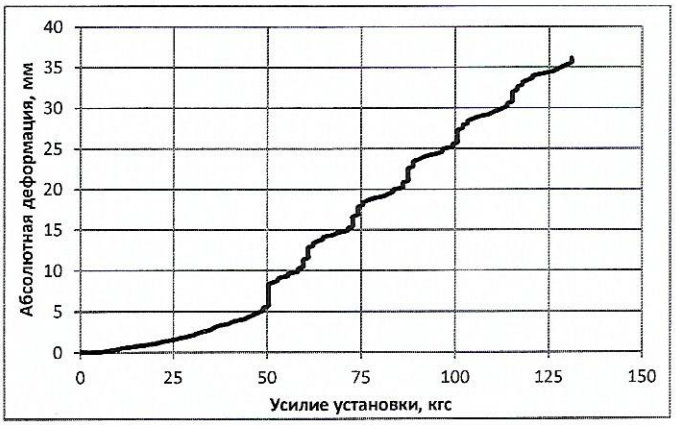

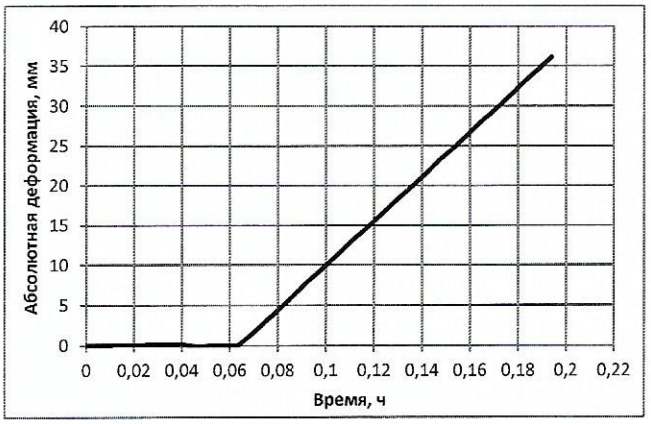

Относительная деформация, %	Усилие установки, Н	Площадь образца, мм^2	Прочность на сжатие, МПа
10	570,0	10251,5	0,06

109428 г.Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Центр геокриологических и геотехнических исследований
Лаборатория №8 механики мерзлых грунтов и расчета оснований
Тел. (495)170-28-20
Протокол № ТФ11 - СТМ - 5
17.08.2022

Дата: "17" августа 2022 г.
Составил: инженер СЛИМГ Р.В. Махота
Проверил: Зав. СЛИМГ Э.С. Гречищева

НИЦ строительство
научно-исследовательский центр

НИИОСП
ИМ. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА

Научно-исследовательский проектно-изыскательский и
конструкторско-технологический институт
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова

Заказчик	Объект	Договор	Исполнитель
ООО "ТЕПОФОЛ"	Лабораторные исследования характеристик теплоизоляцинных материалов	№ 0701-К-П-1-СП(8/37)-22	СЛИМГ Лаборатор ЦГГИ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ Строительство"

Протокол № ТФ12-СТМ-6 определения прочности на сжатие при 10%-ой относительной деформации по ГОСТ 17177-94

Тип материала	Тепофол
Лаб. №	ТФ12
Размер образца, мм (ДхШхВ)	101x102x105
Скорость сжатия, мм/мин	5
Дата проведения испытаний	13.08.2022

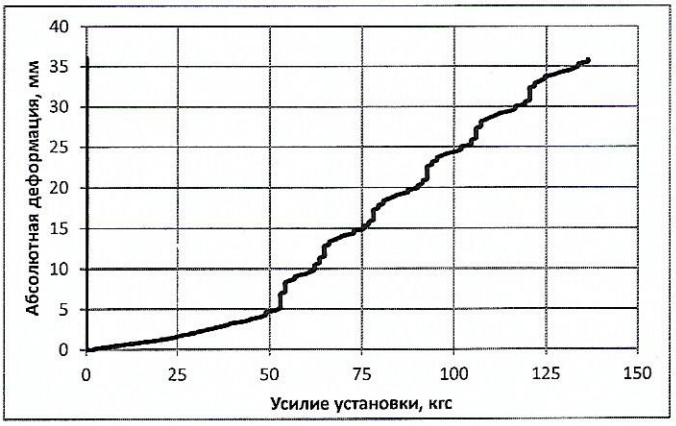

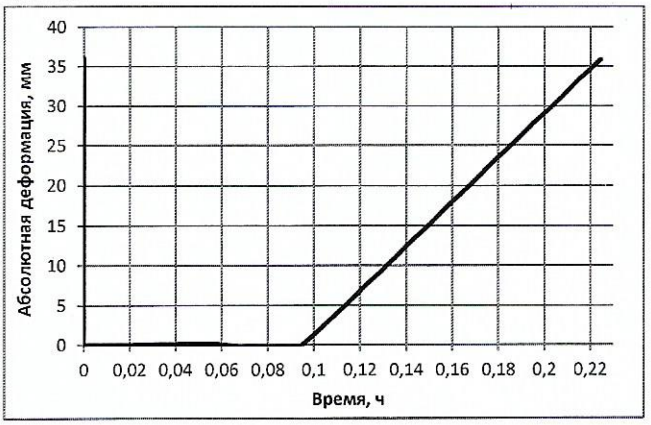

Относительная деформация, %	Усилие установки, Н	Площадь образца, мм^2	Прочность на сжатие, МПа
10	705,0	10302,0	0,07

109428 г.Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Центр геокриологических и геотехниеских исследований
Лаборатория №8 механики мерзлых грунтов и расчета оснований
Тел. (499)170-28-20
Протокол № ТФ12-СТМ-6
17-08-2022

Дата: "17" августа 2022 г.
Составил: инженер СЛИМГ Р.В. Махота
Проверил: Зав. СЛИМГ Э.С. Гречищева